

OBECNÝ ÚRAD KAMENIČANY	
Dátum:	28.7.2020
Registratúrna značka:	
Používacie číslo:	129
Skart. a lehotla uloženia:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Obecný úrad
Kameničany
Kameničany č. 39
018 54 Slavnica**

Naša značka:

Dátum 23.7.2020

Vec: Oznámenie o výrube a vyvesenie oznamenia na úradnú tabuľu

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej SSD) na 22kV /NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia VN 202 Slavnica Tlstá Hora, ktoré prechádza Vašim katastrom, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám preto oznamuje, ako príslušnému dotknutému orgánu verejnej správy, nutnosť výruba ochranného pásmá predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe tohto listu.


Vzhľadom na veľký počet vlastníkov, ktorých predmetný výrub obmedzuje a veľký počet vlastníkov, cez ktorých nehnuteľnosti ochranné pásmo predmetného vedenia prechádza, doručujeme Vám toto OZNÁMENIE ako poverená osoba SSD, a.s. podľa §11 ods.3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedeného Vás žiadame podľa §11 ods.3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o doručenie výzvy a mapových podkladov, ktoré sú prílohou tohto oznamenia, vlastníkom verejnou vyhláškou, a to ich vyvesením počas 30 dní na úradnej tabuľi obce. Ak máte možnosť, uvítame i vyhlásenie výzvy a oznamenia verejným rozhlasom obce.

Prosíme Vás o informáciu mailom na mvmsro@yahoo.com, alebo na mobilné číslo 0907 828 551 - Ing. Martin Marko, kedy bola VÝZVA vyvesená na úradnej tabuli.

Výzva bola vyvesená dňa (dátum doplní poverená osoba obce/mesta)

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.
S pozdravom

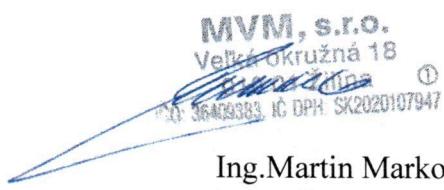
MVM, s.r.o.
 Veľká okružná 18
 964 09 Slavnica
 IČ DPH: SK2020107947

Ing. Martin Marko
konateľ

Prílohy:

1. Výzva
2. Fotokópia Poverenia SSE, a.s.
3. Mapová časť

VÝZVA

Pri kontrole vedenia 22kV VN 202 Slavnica Tlstá Hora v k. ú. **Kameničany** (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

Ako osoba poverená spoločnosťou
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej „SSD“) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetike

**vyzývame na
odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,**

ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.*

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do

30 dní od doručenia výzvy !

Pri odstránení a okliesnení stromov a iných porastov je potrebné dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v termíne od 10/2020 do 4/2020.

Pokiaľ nám v uvedenom termíne na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospiešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútene vymáhať si právo súdnou cestou.


Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, prípadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0907 828 551, príp. mailom: mvmsro@yahoo.com.

Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.

* V zmysle § 43 Zákona o energetike:

- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialnosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napäti
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - e) nad 400 kV 35 m.
- Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napäťom od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
- V ochrannom pásmе vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- Vysádať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranach vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- V blízkosti ochranného pásmá elektrických zariadení je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred označiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
- Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásmе je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

infous VN 202 SLAVNICA TLSTA HORA

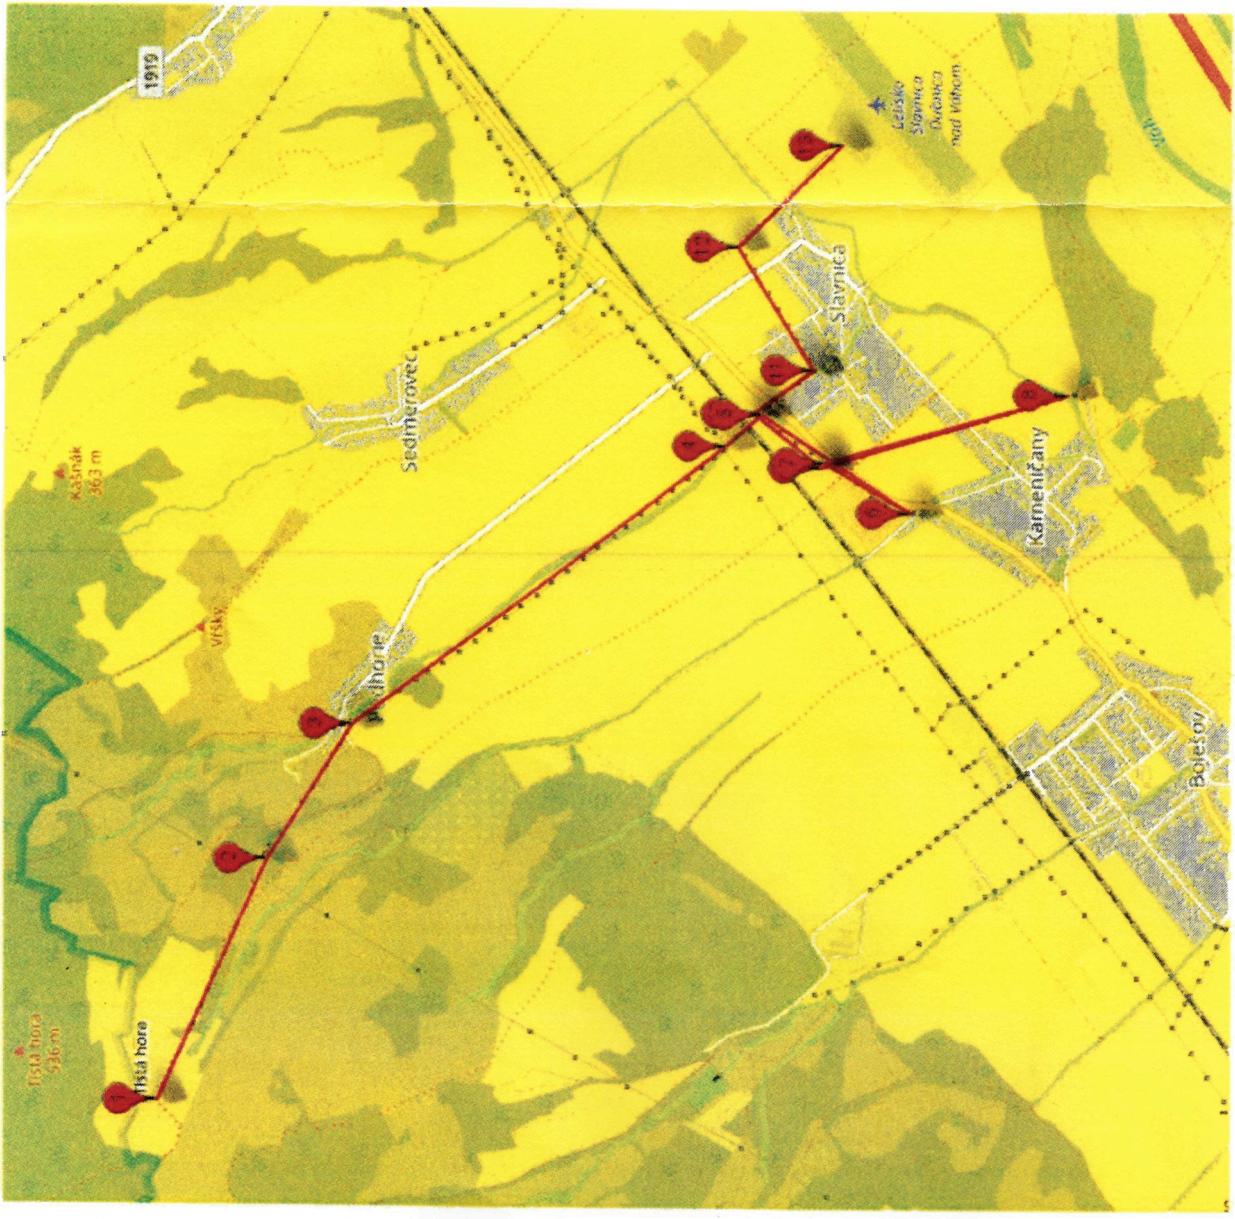

Ku SLAVNICE
ku KAMENICAM

— pruhos